

## ST710-KS1KA.12

## Kühlstellenregler


Bestellnummer 900213.003

Alte Id.Nr.: 221168

Stand: 20.03.2012



## **Anschaltplan**



## Produktbeschreibung


Der Kühlstellenregler ST710-KS1KA.12 wird mit 230V versorgt und ist universell einsetzbar. Er besitzt zwei Fühlereingänge, fünf Tasten und zwei Relaisausgänge. Die Funktionen der Ein- und Ausgänge und ausgewählter Tasten können frei eingestellt werden, wodurch vielfältige Applikationen mit nur einem Regler möglich sind. Die interne Beschaltung der Relais mit 230V und zusätzliche Klemmen für N und PE gestatten den direkten Anschluss der Verbraucher.


Fühler: PTC


Messbereich: -50...150°C Frontmaß: 84mm x 42mm Einbaumaß: 67,5mm x 31,5mm

Dichtigkeit: Front IP65 Anschluss: Schraubklemme

## ST 710 ( 715 )... / ST71...

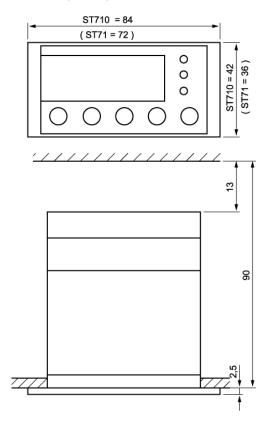







#### SOFTWARE .12

#### **Einstellmöglichkeiten**



#### **Taste AUF**

Durch Drücken der AUF-Taste für 3 Sekunden kann jederzeit eine Abtauung eingeleitet werden. Während einer Abtauung leuchtet die entsprechende LED. Die LED blinkt, wenn eine Abtauung angefordert ist, aber durch Sperrbedingungen noch nicht gestartet werden darf.



#### Taste AB

Mit der AB-Taste kann ein Alarm quittiert werden.



#### Wahltaste B

Verschiedene Funktionen werden der Taste "Wahltaste B" mit Hilfe der Parametrierung zugeordnet, siehe Parameter b2. (Direktschaltung eines Kontaktes, Sollwertvorgabe). Die Taste muss mindestens eine halbe Sekunde gedrückt werden.



#### **Taste Set**

Während die SET-Taste gedrückt ist wird der Sollwert angezeigt. Die SET-Taste wird außerdem zur Parametereinstellung gebraucht.



## Wahltaste A

Verschiedene Funktionen werden der "Wahltaste A" mit Hilfe der Parametrierung zugeordnet, siehe Parameter b1. ( Standby-Schaltung, Direktschaltung eines Kontaktes)

Die Taste muss mindestens eine halbe Sekunde gedrückt werden.

## **Erste Bedienungsebene:**

## Parametrierung des Hauptsollwertes

Ist keine der Tasten gedrückt, zeigt die Anzeige den Istwert der Temperatur. Durch Drücken der SET-Taste wird der Sollwert in die Anzeige gebracht.

Soll der Sollwert verändert werden, ist die SET-Taste für die Dauer der Einstellung gedrückt zu halten und mit den Tasten AUF oder AB der gewünschte Wert einzustellen.

Man beachte, dass der Sollwert nur innerhalb der eingestellten Sollwertgrenzen verändert werden kann. Wird mit den Tasten AUF oder AB eine Änderung über diese Grenzen hinaus versucht, blinkt die Anzeige.

#### Allgemeiner Hinweis

Man beachte, dass der Wert in den unverlierbaren Speicher übernommen wird und damit auch nach Netzausfall erhalten bleibt. Die Taste AUF oder AB ist nach dem Einstellen stets zuerst loszulassen, dann erst die SET-Taste. Dies gilt beim Sollwert und allen Parametern. Jede Betätigung der Tasten wird durch den internen Summer quittiert.

Para- meter	Funktionsbeschreibung	Einstellbereich	Standard- Einstellung	Kunden- Einstellung
S1	Sollwert	r1r2	0,0°C	



## **Zweite Bedienungsebene:**

## Einstellung von Regelparametern

Die Parametrierung kann auch im Standby-Modus durchgeführt werden.

Durch gleichzeitiges Drücken der AUF- und AB-Taste für mindestens 4 Sekunden gelangt man in eine Parameterliste für häufiger gebrauchte Parameter (die vollständige Liste aller Regelparameter ist dann in der Dritten Bedienebene zu finden).

Mit der AUF-Taste kann die Liste nach oben und mit der AB-Taste wieder nach unten durchgeblättert werden.

Drückt man die SET-Taste, wird der Wert des jeweiligen Parameters angezeigt. Durch zusätzliches Drücken der AUF- oder AB-Taste wird der Wert verstellt.

Der Rücksprung in den Grundzustand erfolgt automatisch, wenn 45 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, oder durch gleichzeitiges Drücken der AUF- und AB-Tasten für ca. 4 Sekunden.

Para- meter	Funktionsbeschreibung	Einstellbereich	Standard- Einstellung	Kunden- Einstellung
r0	Schalthysterese für Verdichter	0,115,0 K	2,0 K	
P2	Istwert Fühler 2	entfällt		
Y1	Sollwert Thermostat 2 (nur wirksam, wenn [P4=2])	-50+150°C	10,0 °C	
Y2	Schalthysterese für Thermostat 2	0,115,0 K	2,0 K	
PA	Zugang zur Parameterliste in der dritten Bedienebene Passwort:: -19	-99+99	0	

Der Parameter P2 wird nur angezeigt, wenn P4  $\neq$  0 eingestellt ist. Die Parameter Y1 und Y2 werden nur angezeigt, wenn P4 = 2 (Fühler F2 für Thermostat 2) ist.



## **Dritte Bedienungsebene (alle Parameter):**

## **Einstellung von Regelparametern**

Der Zugang zur Dritten Bedienebene erfolgt, indem zuerst die zweite Bedienebene aufgesucht und dort der Parameter PA angewählt wird. Für den Parameter PA ist der Zahlenwert '-19' einzustellen. Danach erfolgt durch gleichzeitiges Drücken der AUF- und AB-Taste für ca. 4 Sekunden der Zugang zur dritten Bedienebene, beginnend bei Parameter P0.

Mit der AUF-Taste kann die Liste nach oben und mit der AB-Taste wieder nach unten durchgeblättert werden.

Drückt man die SET-Taste, wird der Wert des jeweiligen Parameters angezeigt und durch zusätzliches Drücken der AUF- oder AB-Taste wird der Wert verstellt.

Der Rücksprung in den Grundzustand erfolgt automatisch, wenn 45 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, oder durch gleichzeitiges Drücken der AUF- und AB-Tasten für ca. 4 Sekunden.

Para- meter	Funktionsbeschreibung	Einstellbereich	Standard- Einstellung	Kunden- Einstellung
P0	Istwert Kühlraumfühler		Linstellarig	Linstellarig
P1	Kalibrierung Kühlraumfühler (Istwertkorrektur)	-9999,0 K	0,0 K	
P2	Istwert Fühler 2 (Wert nur vorhanden, wenn P4≠0)			
P3	Kalibrierung Fühler 2 (Istwertkorrektur) (Wert nur vorhanden, wenn P4≠0)	-9999,0 K	0,0 K	
P4	Auswertung von Fühler 2	wird nicht ausgewertet     Auswertung als     Verdampferfühler     Auswertung als Istwert     für Thermostat 2	1	
P5	Anzeigemodus	0: ohne Kommastelle 1: 0,5 °C Auflösung 2: 0,1 °C Auflösung	1	
P6	Anzeigeeinheit und Anzeige im Standby-Mode	0: Fahrenheit (AUS) 1: Celsius (AUS) 2: Fahrenheit (OFF) 3: Celsius (OFF)	1	
r0	Schalthysterese für Verdichter	0,115,0 K	2,0 K	
r1	Sollwertbegrenzung unten	-50 °Cr2	-50 °C	
r2	Sollwertbegrenzung oben	r1+150 °C	50 °C	
c0	Startschutz Verdichter nach Netz-Ein	0240 Min.	0 Min.	
с1	Startschutz nach Verdichterstart	0240 Min.	5 Min.	
c2	Startschutz nach Verdichterstop	0240 Min.	3 Min.	
с3	Funktion bei Fehler an Kühlraumfühler F1	0: Verdichter aus 1: Verdichter ein 2: Notbetrieb	0	
d0	Abtau-Intervall	0 = inaktiv, keine Abtauung 199 h	8 h	
d1	Art der Abtauung	0: elektrisch 1: mit Heißgas	0	



Para- meter	Funktionsbeschreibung	Einstellbereich	Standard- Einstellung	Kunden- Einstellung
d2	Abtau-Temperatur	-50+150 °C	10 °C	
d3	Abtauzeit-Begrenzung	199 Min.	30 Min.	
d6	Anzeige der Kühlraum- Temperatur bei Abtauung	0: tatsächliche Temperatur 1: letzte Temperatur vor Abtauung	1	
d7	Entwässerungszeit	015 Min.	2 Min.	
A0	Schalthysterese für Alarm	0,115,0 K	2,0 K	
A1	Unterer Grenzwert	-99,00,1 K 0 = inaktiv	-10 K	
A2	Oberer Grenzwert	+0,1+99,0 K 0 = inaktiv	10,0 K	
A3	Alarm-Unterdrückungszeit nach Kühlung-Ein	0240 Min.	120 Min.	
A6	Alarm-Unterdrückungszeit nach Temperaturalarm	0240 Min.	2 Min.	
A7	Alarm-Unterdrückungszeit nach Abtauen	0240 Min	15 Min.	
A9	Schaltsinn Alarmausgang	0: bei Alarm an 1: bei Alarm ab	1	
F4	Verhalten bei Abtauung	0: Lüfter aus bei Abtauung 1: Lüfter ein bei Abtauung	1	
F5	Lüfter-Verzögerungszeit nach Abtauen	0240 Min.	2 Min.	
F7	Lüfterfunktion bei Kühlung	1: immer an 2: an, wenn Verdichter an 3: an, wenn Verdichter an und Fühler F1>=Fühler F2	2	
Y0	Anzeigeart Istwert Fühler 2	0: Von Hand mit Param. P2 1: Im Wechsel mit Istwert von Fühler 1 2: über Taste 3 oder Taste 4	1	
Y1	Sollwert Thermostat 2	-50150°C	10,0°C	
Y2	Schalthysterese Thermostat 2	0,115,0 K	2,0K	
Y3	Sollwertbegrenzung unten	-50°CY4	-50°C	
Y4	Sollwertbegrenzung oben	Y3150°C	50,0°C	
Y5	Schaltsinn Thermostat 2	0: Heizkontakt 1: Kühlkontakt	1	
Y6	Funktion bei Fehler von Fühler F2	0: Kontakt ab 1: Kontakt an	1	
Y7	Abtauintervall Thermostat 2	0: Keine Abtauung 1 99 h.	0	
Y8	Abtauzeitbegrenzung Thermostat 2	1 99 min	30min	
b1	Funktion Taste "A"	0: Keine Funktion 1: Standby 2: Fkt. nach Parameter Ux	1	



Para- meter	Funktionsbeschreibung	Einstellbereich	Standard- Einstellung	Kunden- Einstellung
b2	Funktion Taste "B"	0: Keine Funktion 1: Sollwert Thermostat 2 2: Fkt. nach Parameter Ux, gesperrt im Standby-Mode 3: Fkt. nach Parameter Ux, frei im Standby-Mode	0	
U1	Ausgangsverbindung K1	0: Keine Verbindung 1: Verbindung zu Verdichter 2: Verbindung zu Abtauung 3: Verbindung zu Lüfter 4: Verbindung zu Alarm 5: Verbindung zu Thermostat 2 6: Verbindung zu Taste A 7: Verbindung zu Taste B 8: Verbindung zur Hupe	1	
U2	Ausgangsverbindung K2	siehe U1	2	
U3	Ausgangsverbindung K3 (bzw. interner Summer, sofern vorhanden)	siehe U1	3	
U4	Ausgangsverbindung K4 (sofern vorhanden)	siehe U1	4	
Pro	Programm-Version			



## Parameterbeschreibung:

# Die folgenden Werte können die Geräteeigenschaften verändern und sind daher mit größter Sorgfalt vorzunehmen:

## P0: Anzeige Kühlraumtemperatur F1

Der hier angezeigte Temperaturwert ist die Summe aus tatsächlichem Messwert von Fühler F1 und der Istwertkorrektur nach Parameter P1

#### P1: Kalibrierung Kühlraumfühler F1, Istwertkorrektur

Mit diesem Parameter ist es möglich, Istwertabweichungen zu korrigieren, die zum Beispiel durch Fühlertoleranzen oder extrem lange Fühlerleitungen verursacht werden. Der Regler-Messwert wird um den hier eingestellten Wert vergrößert bzw. verkleinert.

## P2: Anzeige Istwert Fühler F2

Der hier angezeigte Temperaturwert ist die Summe aus tatsächlichem Messwert von Fühler F2 und der Istwertkorrektur nach Parameter P3

## P3: Kalibrierung Fühler F2, Istwertkorrektur

Mit diesem Parameter ist es möglich, Istwertabweichungen zu korrigieren, die zum Beispiel durch Fühlertoleranzen oder extrem lange Fühlerleitungen verursacht werden. Der Regler-Messwert wird um den hier eingestellten Wert vergrößert bzw. verkleinert.

## P4: Auswertung Fühler F2

Der Fühler F2 kann zur Ermittlung der Verdampfertemperatur (P4=1) oder für den zweiten Thermostaten (P4=2) benutzt werden.

Falls in einfacheren Kälteanlagen nur der Kühlraumfühler benutzt wird, kann man hier den Fühlereingang für Fühler F2 und dessen Messwerterfassung deaktivieren (P4=0). Im deaktivierten Zustand hat unter anderem der Parameter d2 keine Bedeutung.

## P5: Anzeigemodus

Der Istwert kann mit verschiedener Genauigkeit (Anzeigenauflösung) angezeigt werden.

Die Sollwerte und Parameterwerte werden stets mit voller Auflösung eingestellt.

#### P6: Anzeigeeinheit, Anzeige im Standby-Mode

Mit diesem Parameter ist es möglich, die Anzeigeeinheit (°F bzw. °C) und die Anzeige im Standby-Modus ("AUS" bzw. "OFF") einzustellen.

#### r0: Hysterese für den Verdichterkontakt

Parameter r0 gibt den Abstand zwischen Ausschaltpunkt und Einschaltpunkt des Verdichters an. Eine kleine Hysterese erlaubt eine genauere Regelung, führt aber auch zu häufigerem Schalten des Verdichters. Die Hysterese ist einseitig oberhalb vom Sollwert angesetzt.

## r1: Sollwertbegrenzung unten

#### r2: Sollwertbegrenzung oben

Mit diesen Parametern wird der Einstellbereich des Sollwerts S1 begrenzt, damit der Endanwender nicht für die Anlage unzulässige Werte einstellt.

Der gesamte Einstellbereich entspricht dem maximalen Arbeitsbereich des PTC-Fühlers.

## c0: Startschutz Verdichter nach "Kühlung-Ein"

Nach Einschalten der Kühlung (z.B. durch Einschalten der Netzspannung) wird das Einschalten des Verdichters bis zum Ablauf dieser Schutzzeit verzögert. Damit kann z.B. verhindert werden, dass mehrere Kälteaggregate gleichzeitig einschalten und das Stromversorgungsnetz belasten.



#### c1: Startschutz Verdichter nach Verdichterstart

Diese Schutzzeit wird gleichzeitig mit dem Einschalten des Verdichters gestartet. Nach dem Ausschalten des Verdichters wird ein erneutes Einschalten verhindert, bis diese Schutzzeit abgelaufen ist. Damit soll ein zu häufiges Einschalten des Verdichters vermieden werden, um dessen Lebensdauer zu erhöhen.

## c2: Startschutz Verdichter nach Verdichterstop

Diese Schutzzeit wird gleichzeitig mit dem Ausschalten des Verdichters gestartet. Nach dem Ausschalten wird ein Wiedereinschalten bis zum Ablauf dieser Schutzzeit verhindert.

#### c3: Funktion bei Fehler von Kühlraumfühler F1

Hier wird festgelegt, ob bei einem Fehler des Kühlraumfühlers F1 der Verdichter weiterläuft oder nicht. Im Tiefkühlbereich sollte normalerweise der Verdichter weiter laufen, um ein Auftauen der Ware zu verhindern. Im normalen Kühlbereich oberhalb 0 °C könnte ein Weiterlaufen aber zu Frostschäden führen.

In der Betriebsart "Notlaufbetrieb" wird der Verdichter jeweils 5 Minuten eingeschaltet und dann wieder 5 Minuten ausgeschaltet. Dies ergibt einen Taktbetrieb mit 50 % Kühlleistung.

#### d0: Abtauintervall

Das Abtauintervall legt die Zeit fest, nach der jeweils eine Abtauung eingeleitet wird. Mit Beginn der Abtauung wird das Abtauintervall neu gestartet, dies ergibt ein periodisches Abtauen mit festem Zeitintervall.

Eine Abtauung kann auch durch Drücken der Taste "Handabtauung" (AUF-Taste) für mindestens 3 Sekunden eingeleitet werden. Damit wird gleichzeitig das Abtauintervall neu gestartet. Nach Einschalten der Kühlung beginnt der Regler sofort mit Kühlen und startet die erste Abtauung, wenn das Intervall abgelaufen ist.

#### d1: Art der Abtauung

Mit diesem Parameter wird angegeben, ob die Abtauung über eine elektrische Heizwicklung (d1=0) oder über Heißgas (d1=1) erfolgt.

#### d2: Abtautemperatur

Ein Abtauvorgang wird beendet, wenn am Verdampfer die hier eingestellte Temperatur erreicht ist. (Es ist auf guten thermischen Kontakt zwischen Verdampferfühler und Lamellen zu achten). Falls die Abtauung zu lange dauert, wirkt die in "d3" eingestellte Zeitbegrenzung.

#### d3: Abtauzeitbegrenzung

Hiermit wird die maximal für die Abtauung zur Verfügung stehende Zeit eingestellt. Nach der hier eingestellten Zeit wird der Abtauvorgang auch dann beendet, wenn der Verdampfer nicht warm genug war, um eisfrei zu sein.

## d6: Anzeige der Kühlraumtemperatur während der Abtauung

Es ist davon auszugehen, dass während einer Abtauung die Kühlraumtemperatur leicht ansteigt. Bei d6=0 wird während der Abtauung die tatsächliche Kühlraumtemperatur angezeigt. Bei d6=1 wird die unmittelbar vor Abtaustart ermittelte Temperatur solange angezeigt, bis nach dem Abtauende der Sollwert des Kühlraumes wieder erreicht wird. Damit kann eine Irritation des Betreibers während der Abtauphase vermieden werden. Im Alarmfall blinkt die Anzeige und die tatsächliche Temperatur des Kühlraumes wird angezeigt.

#### d7: Entwässerungszeit

Unmittelbar an das Abtauende schließt die Entwässerungszeit an, um den Verdampfer abtropfen zu lassen. Während der Entwässerungszeit sind die Ausgänge Verdichter und Lüfter ausgeschaltet.



## A0: Schalthysterese für Alarm

Die Hysterese des Alarmkontaktes ist asymmetrisch, am oberen Alarmwert nach unten angesetzt und am unteren Alarmpunkt nach oben angesetzt.

#### A1/A2: Grenzwert unten/oben

Die Grenzwerte dienen zur Überwachung der Kühlraumtemperatur. Sie sind relativ, also mitlaufend zum Sollwert S1 des Kühlraumes. Bei Überschreiten des oberen Grenzwertes oder bei Unterschreiten des unteren Grenzwertes erfolgt Alarmmeldung:

Die Istwertanzeige blinkt, der Summer (sofern vorhanden) ertönt intermittierend und die tatsächliche Temperatur von Fühler F1 wird angezeigt (wenn kein Fühlerfehler vorliegt). Bei Einstellung A1=0 oder A2=0 ist der jeweilige Grenzwertalarm inaktiv.

Der Summerton kann durch Quittieren mit der AB-Taste ausgeschaltet werden, die blinkende Anzeige bleibt bis zur Beseitigung des Alarms erhalten.

## A3: Alarmunterdrückungszeit nach Kühlung-Ein

Für die eingestellte Zeit wird eine Alarmmeldung nach dem Einschalten der Kühlung unterdrückt. Die Kälteanlage hat damit Gelegenheit, den Arbeits-Temperaturbereich anzufahren, ohne Alarm auszulösen.

#### A6: Alarmunterdrückungszeit nach Temperaturalarm

Wenn die Temperatur des Kühlraums wegläuft und die in A1, A2 eingestellten Grenzwerte übersteigt, dann sollte normalerweise ein Temperaturalarm ausgelöst werden. Mit der in A6 eingestellten Unterdrückungszeit kann die Alarmauslösung noch verzögert werden.

#### A7: Alarmunterdrückungszeit nach Abtauung

Für die eingestellte Zeit wird nach dem Abtauen ein Temperaturalarm verhindert, um der Anlage Gelegenheit zu geben, wieder die normalen Betriebsbedingungen zu erreichen (siehe auch A1, A2).

## A9: Schaltsinn Alarmausgang

Je nach Applikation wird für den Alarmausgang ein Öffnerkontakt oder ein Schließerkontakt gefordert. Mit der Einstellung A9=1 zieht das Relais im Normalbetrieb an und öffnet im Alarmfall. Dadurch kann für eine externe Alarmkette auch ein Spannungsausfall am Regler (Relais stromlos = Alarm) erkannt werden.

## F4: Verhalten bei Abtauung

Bei F4=0 wird der Lüfter während der Abtauung ausgeschaltet.

Bei F4=1 läuft der Lüfter auch während der Abtauung weiter (Normalkühlbereich oberhalb 0°C).

## F5: Lüfter-Verzögerungszeit nach Abtauen

Im Anschluss an die Entwässerungszeit d7 kann das Einschalten des Lüfters noch verhindert werden, bis am Verdampfer wieder genügend Kälte zur Verfügung steht.

Würde der Lüfter sofort loslaufen, dann würde wahrscheinlich die vom Abtauen noch vorhandene Wärme in den Kühlraum geblasen.

#### F7: Lüfter-Funktion im Kühlbetrieb

Bei F7=1 ist der Lüfter immer an (außer eventuell während einer Abtauung, vgl Parameter F4). Bei F7=2 ist der Lüfter immer zusammen mit dem Verdichter an oder aus.

Bei F7=3 wird der Lüfter eingeschaltet, wenn der Verdichter an ist und die Verdampfertemperatur (Fühler F2) kleiner ist als die Kühlraumtemperatur (Fühler F1) ist. Ausgeschaltet wird der Lüfter, wenn der Verdichter ausgeschaltet wird. Der Parameter F5 ist dabei nicht aktiv. Bei Fühlerfehler verhält sich der Lüfter wie in der Einstellung F7=2.



## Y0: Anzeigeart Istwert Fühler F2

Bei [Y0 = 0] wird immer Istwert von Fühler F1 angezeigt, der Istwert von Fühler F2 kann über den Parameter P2 (zweite Bedienebene) angezeigt werden.

Bei [Y0 = 1] werden die Istwerte von Fühler F1 und Fühler F2 im Wechsel von ca. 4 Sekunden angezeigt. Zur Kennzeichnung erscheint vor der Anzeige des jeweiligen Istwertes ein "-1-" bzw. "-2-" für ca. 1 Sekunde.

Bei [Y0 = 2] wird zwischen der Anzeige der Istwerte für F1 und F2 umgeschaltet, wenn die Taste AB länger als 4 Sekunden gedrückt wird. Zur Unterscheidung der Istwerte wird bei Fühler F1 das obere linke Segment, bei Fühler F2 das untere linke Segment der linken Anzeige eingeschaltet.

#### Y1: Sollwert Thermostat 2

Falls der Fühler 2 nicht als Verdampferfühler benutzt wird, sondern als Istwert für einen unabhängigen zweiten Thermostaten dient, wird mit Y1 der Sollwert für diesen zweiten Thermostaten eingestellt.

Bei entsprechender Parametrierung der Taste "Wahltaste" (Parameter b2 = 1) kann der Sollwert auch direkt durch die Taste eingestellt werden.

## Y2: Schalthysterese Thermostat 2

Die Hysterese ist asymmetrisch am Sollwert angesetzt. Beim Kühlkontakt wirkt die Hysterese einseitig nach oben und beim Heizkontakt einseitig nach unten.

## Y3: Sollwertbegrenzung unten

## Y4: Sollwertbegrenzung oben

Mit diesen Parametern wird der Einstellbereich des Sollwertes Y1 begrenzt, damit der Endanwender nicht für die Anlage unzulässige Werte einstellt.

#### Y5: Schaltsinn für den Ausgang von Thermostat 2

Heizkontakt oder Kühlkontakt.

#### Y6: Funktion bei Fehler von Fühler F2

Hier wird festgelegt, ob bei einem Fehler des Fühlers F2 der angesteuerte Ausgangskontakt abfällt oder anzieht.

#### Y7: Abtauintervall Thermostat 2

Das Abtauintervall legt die Zeit fest, nach der jeweils eine Abtauung eingeleitet wird. Mit Beginn der Abtauung wird das Abtauintervall neu gestartet, dies ergibt ein periodisches Abtauen mit festem Zeitintervall.

#### Y8: Abtauzeitbegrenzung Thermostat 2

Hiermit wird die maximal für die Abtauung zur Verfügung stehende Zeit eingestellt.

#### b1: Funktion Taste A

#### **b2: Funktion Taste B**

Bei der Einstellung [b1=1] wird mit der Taste A die Standby-Mode geschaltet (Kühlung Ein oder Aus).

Bei der Einstellung [b2=1] wird die Taste B mit der Funktion "Sollwert Y1 für den Thermostat 2 anzeigen/verstellen" belegt.

Bei [b1=2] bzw. [b2=2] kann mit der Taste ein Relais (angegeben über Parameter Ux) direkt einoder ausgeschaltet werden. Im Standby-Mode ist die Taste gesperrt, das entsprechende Relais ausgeschaltet. Nach Wiedereinschalten bleibt das entsprechende Relais ausgeschaltet.

Die Einstellung [b2=3] für die Taste "B" kann ein Relais direkt geschaltet werden (angegeben über Parameter Ux) unanhängig von Standby-Mode.

Der Zustand des Ausgangs bleibt solange erhalten, bis die Taste erneut gedrückt wird. Nach Netzunterbrechung wird der Zustand vor dem Netzausfall wieder eingenommen.



U1: Ausgangsverbindung K1 U2: Ausgangsverbindung K2 U3: Ausgangsverbindung K3 U4: Ausgangsverbindung K4

Mit diesen Parameter wird das entsprechende Relais den internen Reglerausgängen, der Taste "A" bzw. "B" oder der Hupe zugeordnet. Die Verbindung zur Hupe (=8) entspricht der Verbindung zu Alarm (=4), kann aber über die AB-Taste bestätigt und somit gelöscht werden.

## **Pro: Programmversion**

Mit diesem Parameter lässt sich die Programmversion anzeigen.

## Statusmeldungen

Meldung	Ursache	Maßnahmen
AUS bzw. OFF	Standby-Betrieb, keine Regelung	Einschalten durch Standby-Taste
Temperatur- anzeige blinkt	Kühlraumtemperatur außerhalb der Alarmgrenzen (Parameter A1, A2)	
E0	Fehler an Kühlraumfühler F1,	Kontrolle des Fühlers
Die Anzeige	Bruch oder Kurzschluss	Der Regler arbeitet gemäß Parameter
blinkt		c3
E1	Fehler an Fühler F2,	Kontrolle des Fühlers
Die Anzeige	Bruch oder Kurzschluss	Bei der Einstellung [c3=1] arbeitet der
blinkt		Regler mit zeitbegrenzter Abtauung
		(Abtaudauer wie in d3 eingestellt)
		Bei der Einstellung [c3=2] siehe
		Parameter Y6.
EP	Datenverlust im Parameterspeicher	Falls durch Netz Aus-/Einschalten der
	(Regelkontakt 1 und 2 sind stromlos)	Fehler nicht zu beseitigen ist, muss
		der Regler repariert werden

Die Fehlermeldung E0, E1 bzw. EP wechselt in der Anzeige mit den Istwert von Fühler F1, sofern dieser nicht defekt ist. Dies geschieht unabhängig vom gewählten Anzeige-Modus. Nachdem der Fehler beseitigt ist und durch Drücken der AB-Taste bestätigt wurde, wird der vorher eingestellte Anzeige-Modus wieder aktiv.

Ist durch die Parameter U1 .. U4 eine Verbindung zur Hupe eingestellt, so wird diese durch Drücken der AB-Taste ausgeschaltet.



## Technische Daten zu ST710-KS1KA.12

## Messeingänge

F1: Temperaturfühler PTC, Kühlraum

F2: Temperaturfühler PTC, Funktion siehe P4

Messbereich PTC (KTY81-121): -50,0°C...150°C (bei geeignetem Fühler)

Genauigkeit: 0,5 K +/- 0,5 % über den gesamten Temperaturbereich, ohne Fühler

## Ausgänge

K1: Relais, Schließerkontakt 12A (cosφ=1), 250V
K2: Relais, Schließerkontakt 8A (cosφ=1), 250V

Zusätzlich eingebauter Summer, 85dB

## **Anzeigen**

Eine dreistellige LED-Anzeige, 13 mm hoch, für Temperaturanzeige, Farbe rot Drei LED-Lampen, Durchmesser 3 mm, für Statusanzeige der Ausgänge

#### Stromversorgung

230 V 50/60 Hz, Leistungsaufnahme max. 4 VA

## Umweltbedingungen

Lagertemperatur -20 °C...+70 °C

Arbeitstemperatur 0...55 °C

Relative Feuchte max. 75 %, keine Betauung

#### Gewicht

ca. 140 g, ohne Fühler

#### **Anschlüsse**

12-polige Schraub-/Steckklemme, Raster 5,0 mm, für Kabel bis 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Schutzart

IP65 von vorn, IP00 von hinten

#### Einbauangaben

gebaut für Schalttafeleinbau

Frontmaß: 84 x 42 mm Schalttafelausschnitt: 67,2 x 31,2 mm

Einbautiefe: ca. 85 mm

Befestigung durch anschraubbaren Bügel

Identnummer: 221168